


ZAŁĄCZNIK NR 3

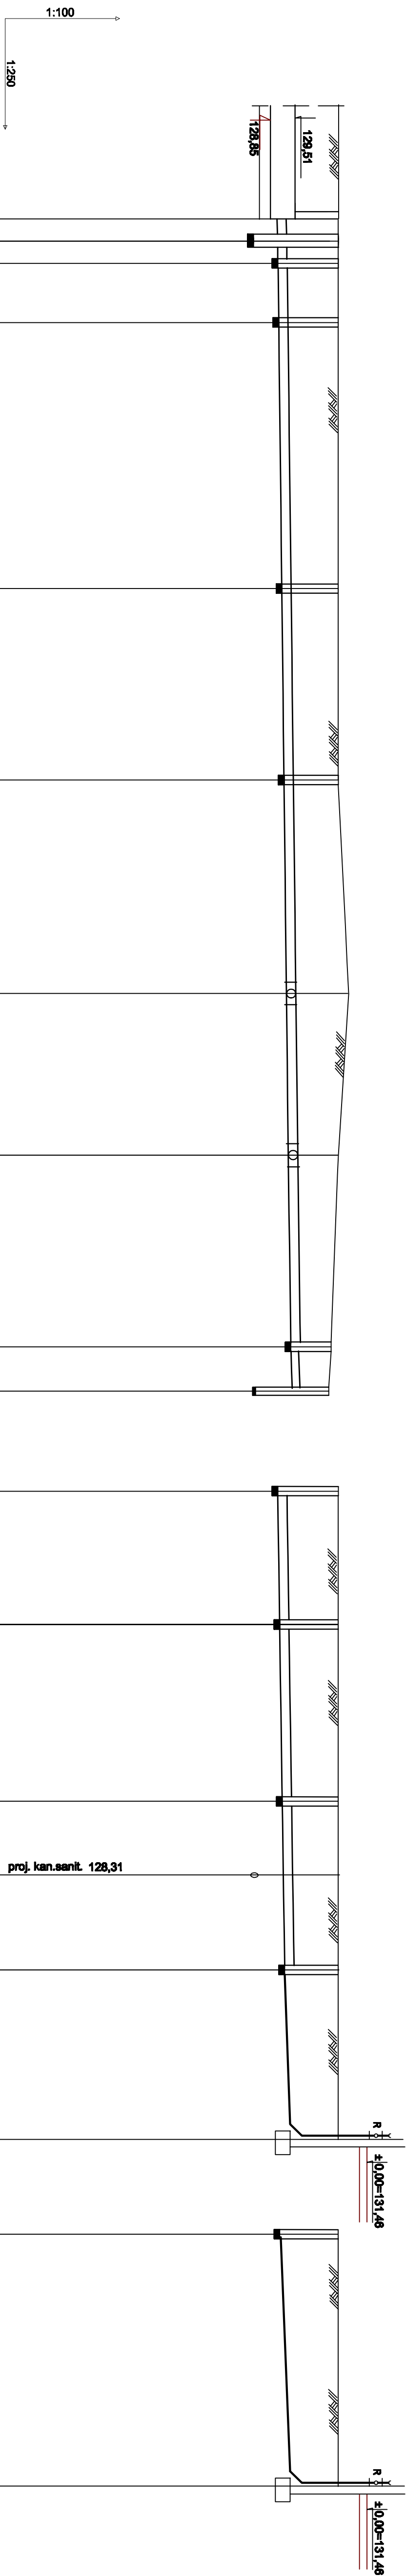

P. p. 120,00 m.n.p.m.

Rzędna terenu	Rzędna dna rurociągu [m]	Zagębenie osi rurociągu	Odległość [m]	Średnica, materiał		Długość trasy [m]
				Spadek		
130,70	129,05	1,65	0,00	Ø 250PVC	I=0,5%	1,50
			1,50			
			3,00			
			7,00			
			25,00			
			38,00			
			52,50			
			63,50			
			76,50			
			79,50			
130,70	129,08	1,64	1,53	Ø 200PVC	I=1,5%	4,00
			1,47			
			1,70			
			1,35			
			1,09			
			1,00			
			1,59			
			1,35			
			1,59			
			1,35			

130,70	129,06	1,64	3,00	Ø 250PVC	I=0,5%	9,00
						10,50
						12,00
				Ø 160PVC	I=1,5%	11,50
		1,31				

130,70	129,11	1,59		Ø 160PVC	I=1,5%	
						1,35

poletko Sep.2
rozszczające
ZLEWNIA K2

"DOM-BUD" Suwałki		SPECJ.: SANTYMATNA	
OBJEKT:	Biurogosp. i ogólnegożyciowej z zaliczeniem wraz z pewnieniem do obliczenia budżetu na koszty	SKALA: 1:100/250	NR RYS.: Sd/3
ADRES:	ul. 22-go Lipca 14, 11-612 Kwidziński - dz. Nr ew. 254, obr. 0001 Kwidziński	RYSUJĄCY: Profile Kształtowania i deszczowej	
SPECIALNOŚĆ:	MIĘDZYNARODOWO:	NR DOK.	DATA
INSTAL. - JEDYN.	mgr inż. Jolanta Piszczakowska	STW-75/90	22.02.2017
(sanitarna) projektant:		PDL/0053/POOS/09	
opracowywajcy:	mgr inż. Eryka Łysenko		22.02.2017
INWESTOR:	Gmina Kwidziński, ul. 22 Lipca 14, 11-612 Kwidziński		